


1. PÄÄSULKUVENTTIILI
2. SUOJAKOTELO JA MERKINTÄKILPI
3. SULKUVENTTIILI
4. SUODATIN, 50 μ (kansi sivulle)
5. MÄÄRÄMITTARI, TURBIINI/KIERTOMÄNTÄ, (HE), TARKISTA MITTARIN VAATIMA TILA!
6. PAINE - ANTURI 1/2" (HE), HITSATTAVA YHDE
7. LÄMPÖTILA - ANTURI 1/2" L=50mm (HE), HITSATTAVA YHDE 40mm
8. MÄÄRÄLASKURI JA JOHDOTUS, (HE1) - SÄHKÖSYÖTTÖÖN OSOITETTAVA OMA 10A MERKITYY ("MAAKAASUMITTAUS") SINETOITÄVÄ SULAKE VÄLITTÖMÄSTÄ LÄHEISYYDESTÄ.
9. PAINENAPPIVENTTIILI + PAINEMITTARI (0...4BAR)
10. PAINEENSÄÄDIN, JOS LAITTEISTOSSA EI OLE ERILLISTÄ PAINEENALENNUS-SÄÄDINTÄ, ON SEN SIJAAN ASENNETTAVA TAKAISKULÄPPÄ (ESIM. DN80 FLOWSERVE RK 86)
11. ULOSPUHALUSPUTKI (putken pää viistetty -> vesi sada putkeen)
12. PUTKISTON TYHJENNYK VENTTIILI
13. KOLMITIEVENTTIILI 1/2" (putkisto-anturi / suljettu yhde-anturi) (HE)
14. VENTTIILI + SULKUTULPPA 1/2"

HE1 = HE ASENTAA

HE = NOUDETAAN HE:N VARASTOSTA

LIITTYJÄ SUORITTAÄ PUTKISTON MAADOITUKSEN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

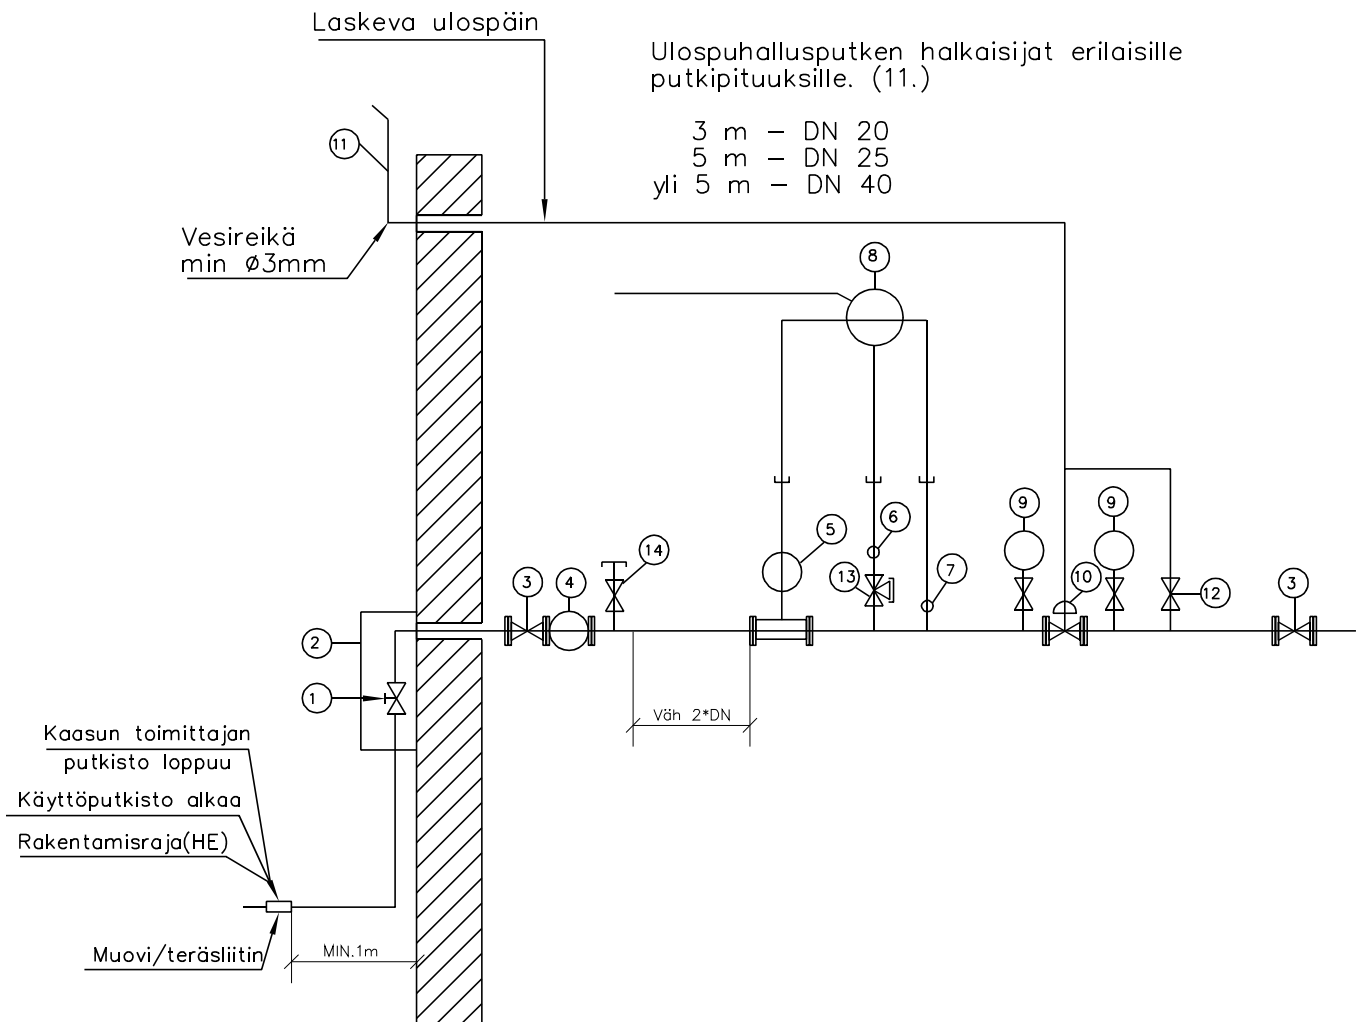

Nimitys: **MAAKAASULIITTYMÄ
LIITTYMÄN RAKENNE
LIITTYMÄTYYPI 7**

Työ n:o **6697** File tun. **6697_RA_7 KAAVIO**

Piirustus n:o

6697_RA_7

Rev.

C

Suhde

X

Arkki

A4



Reutinkatu 12
49400 HAMINA
Puh. (05) 460 10 600
Fax. (05) 460 10 601

Suunn. 7.6.2004 / MKo

A rev: 1.2.2008/MKo Paineanturiin 3-tieventtiili

Piirt. 7.6.2004 / MKo

B rev: 8.5.2009/JHe Puh nro:t päivitetty, lisätty kohta 14

Tark. 7.6.2004 / TKo

C rev: 28.1.2010/KJa Kohdan 10 tekstimuutos

Hyv. 28.1.2010 / TKo

D rev: